
利亚德 LEYARD RoHS	MG-2A箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2025/7/14	张正	李伟	徐小辉
安全作业指导书	作业名称：连接电源线						
文件编号 LYD-IE-SOP-590							

机种	MG-2A	制程	箱体组装	作业号	07-09	标准工时		作业人数		页码	第 9 页 共 18 页

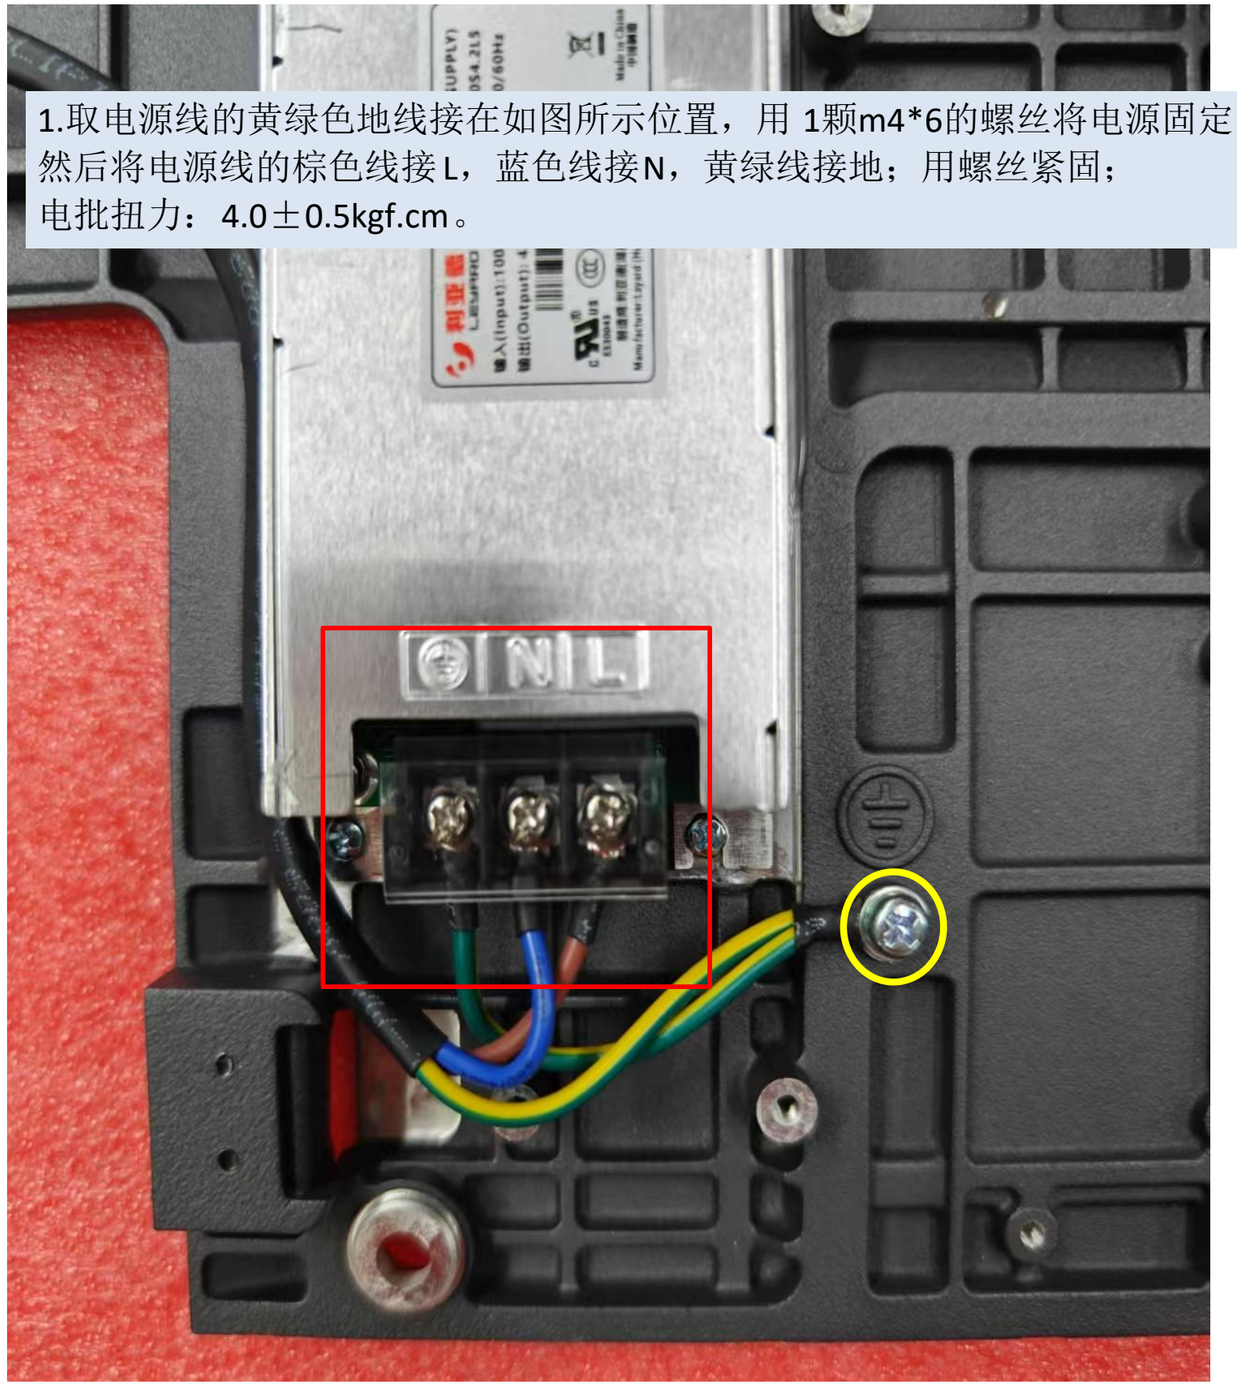

1.取电源线的黄绿色地线接在如图所示位置，用 1颗m4*6的螺丝将电源固定，然后将电源线的棕色线接L，蓝色线接N，黄绿线接地；用螺丝紧固；
电批扭力：4.0±0.5kgf.cm。

注意事项

1.注意戴上静电手环；
2.作业时，注意防护，不可刮花 箱体；
3.锁螺丝时，电批与螺丝孔成90度角为最佳
4.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大 /过小造成工件损坏和螺丝锁不到位；

深圳利亚德光电有限公司
受控文件**正本**
2025年7月15日

使用物料

物料号	物料名称规格	数量
4B0PM4L06G0F00	组合螺钉 M4*6 碳钢 环保彩锌 4.8级 GB/T 9074.4	1

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2	电批	4.0±0.5kgf.cm	1
3			
4			
5			

管制项目

手套或指套	是	是否防静电	是



