
利亚德 LEYARD RoHS	LG-LSBC LWBC2X3箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2024/6/24	何俊龙	李伟	徐小辉
安全作业指导书	作业名称：电源线贴警告标签						

文件编号	LYD-IE-SOP-494										
机种	LSBC LWBC2X3	制程	箱体组装	作业号	07-04	标准工时		作业人数		页码	第4页 共18页

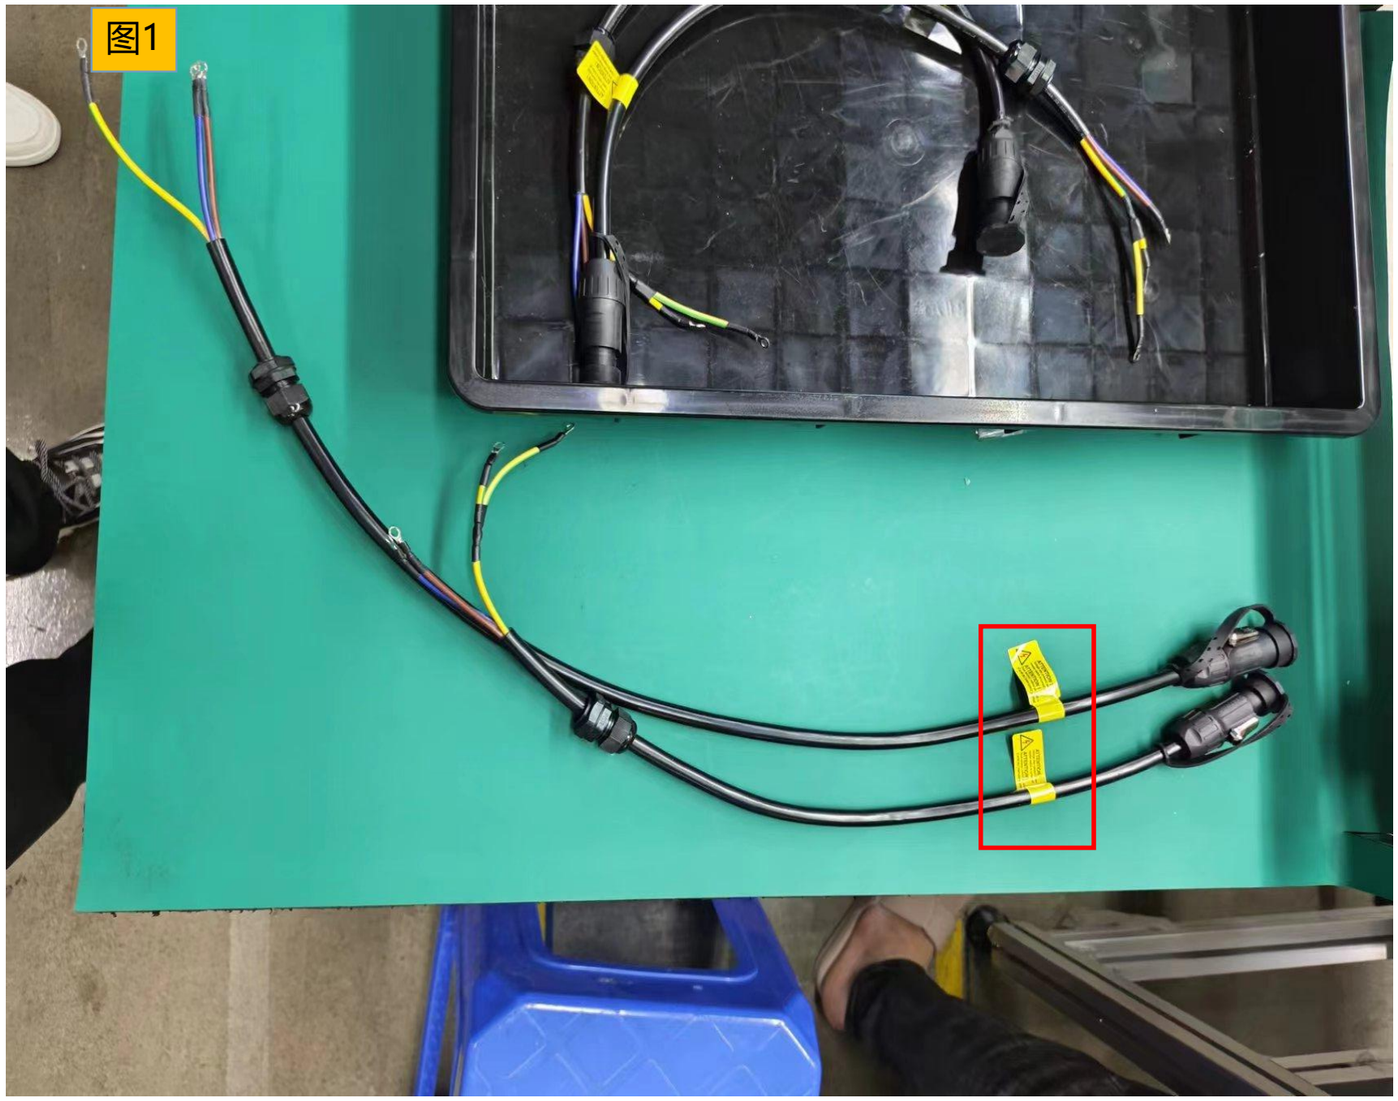

1.取电源进线和电源出线各一根，在航插头一端附件贴上警告标签，如图 1所示，警示标签具体型号需按任务书要求决定。

注意事项

1.作业过程中注意静电保护及 5S的清洁；
2.警告标签不能贴歪斜。

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
2024年6月24日

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
007P4500013R00	3*2.5平方电源出线500MM(一端O头一端西尚电源母插头塑胶锁	1
007P7000008R00	3*2.5平方电源进线730MM(一端O头一端西尚电源公插头塑胶锁	1
	不干胶警告标签	2
	具体以生产物料清单为准	

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2			
3			
4			
5			

管制项目

是否带棉手套	是	是否防静电	是



